

Череповецкий территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области

Ломоносова ул., д.42, Череповец, 162610
тел./факс (8202) 57-96-44, E-mail: to-cher@vologda.ru
ОКПО 75131381, ОГРН 1053500015580, ИНН/КПП 3525147418/352501001

ПРЕДПИСАНИЕ

Об устранении выявленных нарушений
обязательных требований

№_ 1186 -16-2023

г. Череповец

«29» ноября 2023 г.

Мною, специалистом - экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах Голубевой Юлией Геннадьевной

При проведении профилактического визита в отношении:

Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №85», юридический адрес: Вологодская область, г. Череповец, ул. Мамлеева, д. 9 ИНН 3528076420, ОГРН 1023501245085

Выявлены следующие нарушения обязательных требований:

1. На пищеблоках МАДОУ «Детский сад №85» по адресам: Вологодская область, г. Череповец, ул. Мамлеева, 9, ул. Парковая, д. 12А для мытья кухонной посуды установлены по 1-й производственной ванне при необходимых 2 ваннах, **что является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., табл. 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и/или безвредности для человека факторов среды обитания».**

2. На пищеблоках МАДОУ «Детский сад №85» по адресам: Вологодская область, г. Череповец, ул. Мамлеева, 9, ул. Парковая, д. 12А для приготовления блюд используется посуда из алюминия, **что является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

3. На пищеблоке МАДОУ «Детский сад №85» по адресам: Вологодская область, г. Череповец, ул. Парковая, д. 12А, ул. Мамлеева, д. 9 не проведено обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), не проведены инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха, на момент осмотра пищеблока по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Парковая, д. 12А система вентиляции находилась в неисправном состоянии, **что является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». п. 2.5 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения».**

4. В буфетных групповых №№ 14,15 МАДОУ «Детский сад №85» по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Парковая, д. 12А используется моечное оборудование (раковины для мытья посуды) со следами ржавчины, что не предусматривает возможность их мытья и обеззараживания и **является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».**

5. В МАДОУ «Детский сад №85» по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Мамлеева, д. 9 на пищеблоке отсутствует производственный стол для мяса - птицы, **что**

- является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., раздел 6 таблица 6.18 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и/или безвредности для человека факторов среды обитания».
6. В МАДОУ «Детский сад №85» по адресам: Вологодская область, г. Череповец, ул. Парковая, д. 12А, ул. Мамлеева, 9 не проведена химическая чистка или дезинфекция постельных принадлежностей с периодичностью 1 раз в год (за 2022 год акты и договор не представлены), что является нарушением п.1 ст.28 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30.03.1999г., п. 2.11.5 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
7. Средний уровень освещенности в групповой №11 МАДОУ «Детский сад №85» по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Парковая, д. 12А согласно экспертного заключения органа инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» (уникальный номер записи об аккредитации №РА.RU.710081) №23-И-01-02.01-1-622 от 29.11.2023г., протокола испытаний освещенности испытательной лаборатории (центра) инспекции ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Вологодской области» (уникальный номер записи об аккредитации РОССRU.0001.510403) № 23-01-12-776 от 27.11.2023г. не соответствует гигиеническим нормативам: уровень средней освещенности в групповой 11 (обеденная зона, учебная зона, игровая зона) ниже допустимого уровня, составляет от 298±28 до 345±32 лк при допустимом уровне не менее 400 лк, что является нарушением ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, п. 2.8.1 СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", таблица 5.54, глава V СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 г. №336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Оборудовать пищеблоку МАДОУ «Детский сад №85» по адресам: Вологодская область, г. Череповец, ул. Парковая, д. 12А, ул. Мамлеева, 9 двумя производственными ваннами для мытья кухонной посуды. **Срок устранения нарушения до 01.12.2024 года.**
2. Обеспечить приготовление пищи на пищеблоках МАДОУ «Детский сад №85» по адресам: Вологодская область, г. Череповец, ул. Парковая, д. 12А, ул. Мамлеева, 9 в посуде из нержавеющей стали. **Срок устранения нарушения до 01.12.2024 года.**
3. На пищеблоках МАДОУ «Детский сад №85» по адресам: Вологодская область, г. Череповец, ул. Парковая, д. 12А, ул. Мамлеева, д. 9 провести обследование технического состояния системы вентиляции (ревизия, очистка и контроль эффективности), с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха. **Срок устранения нарушения до 01.12.2024 года.**
4. Оборудовать буфетные групповых №№ 14,15 МАДОУ «Детский сад №85» по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Парковая, д. 12А моечным оборудованием (раковинами для мытья посуды) с возможностью их мытья и обеззараживания. **Срок устранения нарушения до 01.12.2024 года.**
5. Оборудовать пищеблок производственным столом для мяса-птицы. **Срок устранения нарушения до 01.12.2024 года.**
6. Обеспечить проведение химической чистки или дезинфекции постельных принадлежностей с периодичностью 1 раз в год.
7. Обеспечить уровни искусственного освещения в групповой 11 группы в соответствии с гигиеническими нормативами. **Срок устранения нарушения до 01.12.2024 года.**

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №85», юридический адрес: Вологодская область, г. Череповец, ул. Мамлеева, д. 9 ИНН 3528076420, ОГРН 1023501245085

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в городе Череповце, Череповецком, Шекснинском, Кадуйском, Устюженском, Чагодощенском, Бабаевском районах по адресу: Вологодская область, г. Череповец, ул. Ломоносова, д.42, тел./факс 8(8202)579781 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок **до «01» декабря 2024 г.** с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. №248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Специалист- эксперт
Территориального отдела
(должность лица, составившего предписание)

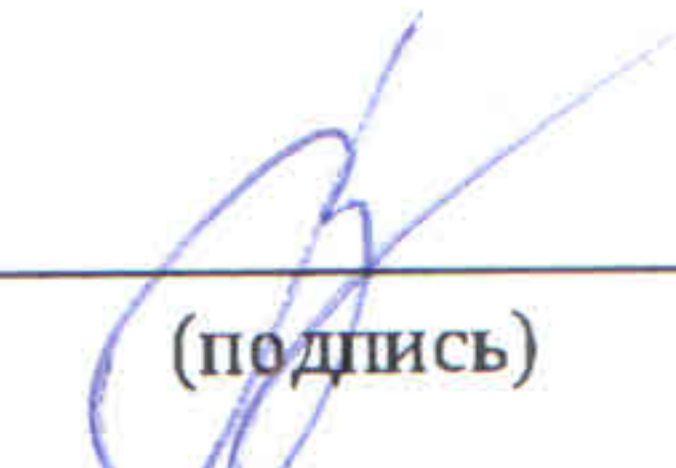


(подпись)

Ю.Г. Голубева
(инициалы и фамилия)

С предписание ознакомлен (а) «30» 11 2023 г. 

(подпись)

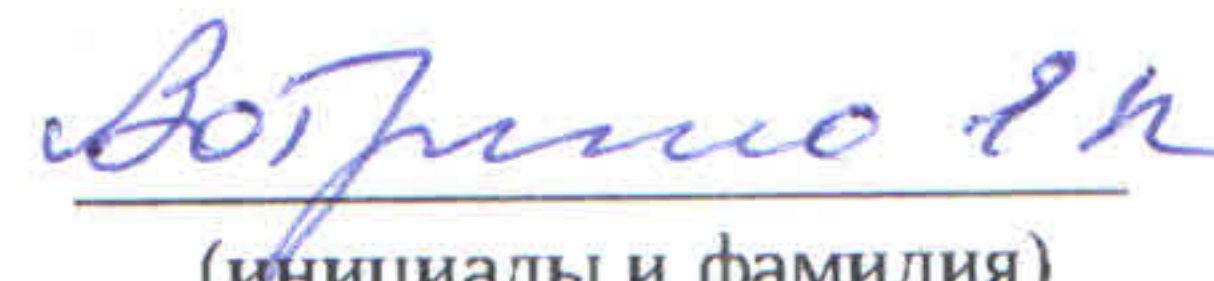

(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: sad85@cherepovetscity.ru